

REGLAMENT DEL PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE

SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DE L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA

**AJUNTAMENT DE POLLENÇA
NÚM. 8220**

Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia 25 d'abril de 1989, es publica el REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DE L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA.

Publicat en el B.O.C.A.I.B., núm. 68 del 03/06/89

Edició setembre 2005



AJUNTAMENT DE POLLENÇA

SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DE L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA

PREÀMBUL

L'Excm. Ajuntament de Pollença té al seu càrrec el subministrament d'aigua potable als nuclis urbans de Pollença i del Port de Pollença, i per tant les obres i instal·lacions del Servei de proveïment son béns de servei públic; correspon a l'Ajuntament la seva administració mitjançant plans d'inversions que tendeixin en tot moment a augmentar el cabal de les aigües destinades al Servei, a perfeccionar la qualitat de les aigües, a mantenir la xarxa general i les preses en correcte funcionament, rebaixant al mínim possible el volum de pèrdues d'aigua, i a establir els controls i mesures correctores necessàries per a la garantia sanitària de l'aigua distribuïda.

Les despeses ocasionades per les tasques destinades a la conservació i manteniment dels objectius indicats en el paràgraf anterior han de ser finançades únicament i exclusivament per l'aplicació d'una tarifa per a la prestació del Servei als Usuaris.

Per regular les relacions entre el Servei Municipal d'Aigües i els abonats al Servei es redacta el present Reglament que consta del següents Capítols:

- I.- Objecte i àmbit d'aplicació.
- II.- De la tramitació de preses i comptadors.
- III.- Del l'execució de les preses i instal·lacions de comptadors.
- IV.- Del subministrament de les pòlisses d'abonament.
- V.- Del règim jurídic.
- VI.- De les despeses, impostos i arbitris.
- VII.- Dels danys a tercers.
- VIII.- De la jurisdicció i disposició final.

CAPÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

I.1.- El present Reglament té per objecte regular les relacions entre l'entitat que presta el Servei i els seus usuaris així com normalitzar les característiques tècniques de les preses i instal·lacions de comptadors als nuclis urbans de Pollença i Port de Pollença.

CAPÍTOL II.- DE LA TRAMITACIÓ DE PRESES I COMPTADORS.

II.0.- Les sol·licituds i la seva consegüent tramitació s'efectuaran en el Servei Municipal d'Aigües que a partir d'ara es denominarà S.M.A.

1.- Preses

II.1.1.- Únicament s'admetran sol·licituds de preses quan el subministrament vagi destinat a edificis i instal·lacions situats a sòl urbà i l'aigua s'hagi de destinar fonamentalment a usos industrials o domèstics, i per tant es rebutjaran les sol·licituds per a subministrament agrícola, solars sense edifici-car o edificis fora de sòl urbà.

II.1.2.- Es denegaran les sol·licituds de presa per a aquells edificis que no disposin de presa de clavegueram realitzada segons les normes dels Serveis Tècnics Municipals, llevat que se sol·liciti aquesta presa amb la de l'aigua potable o

s'acrediti la impossibilitat de l'execució de la presa de clavegueram segons certificació expedida pels Serveis Tècnics Municipals.

II.1.3.- Els documents a utilitzar per a la sol·licitud i posterior tramitació de les preses i comptadors es redactaran segons els models que s'inclouen com Annex núm. 1 en aquest Reglament i consisteixen en:

Model núm. 1.- Sol·licitud de presa i Informe Tècnic.

Model núm. 2.- Sol·licitud d'Inspecció.

Model núm. 3.- Acta d'Inspecció.

Model núm. 4.- Sol·licitud de comptador definitiu i Informe Tècnic.

II.1.4.- Tant per als edificis existents com per als de nova planta s'admetrà una única presa amb comptadors centralitzats en un únic recinte de mesurament.

II.1.5.- Per omplir correctament l'apartat "comptadors prevists" de l'imprès núm. 1 es tindrà en compte el següent:

- S'indicaran els comptadors necessaris en l'ordre 1 a 12 començant per aquells que hagin d'alimentar els locals situats a la cota més baixa de l'immoble (soterrani o planta baixa).
- Les plantes es definiran pel seu nombre d'altura a l'immoble, i es determinarà com a cota de referència zero, la planta baixa. Els soterranis tindran per tant signe negatiu.
- A la columna "Per a subministrament de" s'indicarà el nombre de locals que ha d'alimentar el comptador (per exemple: 1 local, 12 habitatges, etc...)
- A la columna "Quantitat de grifons a alimentar" s'indicarà el nombre total de grifons que tenen tots els locals que ha d'alimentar el comptador.
- A la columna "Consum diari total previst en m³" s'indicarà la suma de consum diari previst per a tots els locals que ha d'alimentar el comptador, expressat en metres cúbics. Els consums diari previst s'obtidran en base al que indiquen els apartats 1.2 i 1.3 de les Normes Bàsiques.

II.1.6.- Edificis de nova planta.

Per als edificis que s'hagin de construir, la tramitació serà la següent:

- a) El peticionari o persona autoritzada presentarà al S.M.A. l'imprès núm.1 (sol·licitud de presa) degudament emplenat i per exemplar duplicat, i hi acompanyarà còpia dels següents documents:
 - Llicència Municipal d'Obres.
 - Plànol d'emplaçament de l'immoble E: 1/1000 en el qual s'expressarà gràficament amb una fletxa vermella perpendicular a la façana, l'emplaçament de la presa i la seva distància a qualsevol de les mitgeres o cantons de l'edifici.
 - Plànol de planta baixa de l'edifici E: 1/50 en el qual s'expressarà gràficament en vermell el recinte de mesurament, ubicat segons es defineix en aquest Reglament, així com l'emplaçament del comptador per a obres.



- b) En base a les dades aportades pel peticionari a l'imprès núm. 1 i amb les dades obtingudes sobre el terreny, en un termini de quinze dies, el S.M.A. redactarà l'Informe Tècnic i notificarà a l'interessat, per correu, l'import de la presa i instal·lació del comptador per a obres.
- c) Quan l'interessat vagi al S.M.A. per fer efectiu l'import del pressupost de presa, li lliuraran una còpia de l'Informe Tècnic al mateix temps que subscrigui el contracte de comptador per a obres, el termini de validesa del qual serà el mateix que el de la Llicència Municipal d'Obres. L'instal·lador autoritzat haurà de realitzar, en el seu moment, la instal·lació en base a les dades que s'especifiquen a l'Informe Tècnic.
- d) Una vegada obtingudes pel S.M.A. les dades corresponents sobre possibles interferències amb altres serveis (gas, electricitat, telèfons, etc.) i obtinguda de l'Ajuntament la preceptiva llicència d'obres, aquest servei procedirà a l'execució de la presa i instal·lació del comptador per a obres en els emplaçaments sol·licitats pel peticionari.
- e) Quan hagi finalitzat la instal·lació de l'edifici i realitzat el muntatge dels elements competència de l'Instal·lador Autoritzat, aquest sol·licitarà la inspecció del recinte de mesurament, mitjançant l'imprès model núm. 2. Si el resultat d'aquesta inspecció és positiu, fins i tot la prova d'estanquitat, l'instal·lador procedirà, en presència de l'inspector del S.M.A., a la connexió del tub d'alimentació pel muntat amb la clau de registre muntada pel S.M.A. amb la qual cosa quedarà en servei la bateria de comptadors. Llavors l'empresa subministradora podrà efectuar, si cal, el trasllat del comptador d'obres a la bateria, això sense perjudici del fet que l'esmentat comptador té caràcter temporal i ús exclusiu per a obres. Al mateix temps l'Inspector del S.M.A. procedirà a precintat els taps de cada una de les sortides de la bateria.

De la inspecció efectuada se n'estendrà acta redactada segons el model núm. 3 i subministrada pel representant del S.M.A. i l'Instal·lador. Aquesta acta es formalitzarà per duplicat exemplar, un per a l'instal·lador i el segon per al S.M.A. que l'incorporarà a l'expedient. Sense aquest document degudament emplenat acompanyat del Butlletí d'Instal·lacions Interiors per a Subministrament d'Aigua segellat per la Conselleria d'Indústria, no es podran admetre les sol·licituds dels comptadors definitius.

II.1.7.- Edificis Existents.

Per als edificis existents abans de l'entrada en vigor del present Reglament la tramitació serà la que s'indica a l'apartat anterior II.1.6, llevat del que fa referència a la documentació a presentar que serà la següent:

- Cèdula d'Habitabilitat d'un dels locals o habitatges de l'immoble.
- Autorització del propietari de l'immoble quan el sol·licitant és arrendatari o inquilí.
- Plànol o croquis de l'emplaçament de l'immoble en el qual s'assenyalarà amb exactitud el punt on es desitja la presa.
- Plànol o croquis de la planta baixa en el qual s'assenyalarà amb exactitud l'emplaçament del recinte de mesurament.

II.2. Comptador Definitiu

La instal·lació de comptadors definitius queda supeditada al fet que el recinte de mesurament on s'hagin de col·locar compleixi les condicions descrites per les Normes Bàsiques del Ministeri d'Indústria i de l'Annex núm. 2 d'aquest Reglament, per tant un Instal·lador Autoritzat haurà d'adaptar prèviament aquelles instal·lacions que no les reuneixin.

Els subministraments directes des del comptador fins els punts alts dels immobles només podran ser autoritzats quan a judici del S.M.A. hi hagi garanties de cabal de pressió suficients, en cas contrari, i a compte del peticionari, s'haurà d'instal·lar un sistema de reelevació intermedi.

La sol·licitud es formularà mitjançant el Model núm. 4, s'acompanyarà en tots els casos el Butlletí d'Instal·lador segellat per la Coselleria d'Indústria i Comerç acompanyat de l'acta de les proves de resistència i estanquitat, i de la Cèdula d'Habitabilitat quan es tracti de comerços o indústries.

Una vegada presentada la sol·licitud, el S.M.A. redactarà, en un termini no superior a dotze dies, el corresponent informe Tècnic i el trametrà per correu a l'interessat. Quan l'informe tècnic sigui favorable, s'hi indicarà l'import de la instal·lació del comptador sol·licitat.

En el moment que el peticionari aboni l'import de la instal·lació podrà subscriure el contracte de subministrament.

No s'autoritzarà la instal·lació del comptador definitiu a habitatges o locals executats contra les prescripcions de la llicència d'obres llevat que allò il·legalment executat sigui legalitzat.

CAPÍTOL III.- DE L'EXECUCIÓ DE PRESES I INSTAL·LACIONS DE COMPTADORS

III.1.- Les preses i instal·lacions de comptadors es realitzaran d'acord amb el que preveuen les Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (O.M. d'Indústria i Energia del 09.12.75 publicades al BOE del 13.01.76) i les seves característiques tècniques seran les que es descriuen a l'Annex núm. 2 d'aquest Reglament.

III.2.- En el muntatge de les instal·lacions hi intervendran exclusivament el S.M.A. i els Instal·ladors Autoritzats per la Conselleria d'Indústria i Comerç.

Serà d'exclusiva competència del S.M.A. el següent:

- Instal·lació de la presa fins i tot la clau de registre amb la seva arqueta.
- Col·locació del comptador per a obres amb els seus accessoris.
- Col·locació dels comptadors definitius amb els seus accessoris.
- Precintat i desprecintat de sortides de bateria de comptadors.
- Reparació, modificació, substitució de preses i comptadors fins i tot grifoneries.

La manipulació de qualsevol dels elements esmentats per persones alienes al S.M.A. podrà ocasionar que es talli el subministrament, a més de les responsabilitats a que donàs lloc.



Serà competència dels instal·ladors el següent:

- Instal·lació del tub d'alimentació de la clau de registre.
- Subministrament i col·locació de la bateria de comptadors, amb el seu manòmetre i vàlvula d'entrada, filtre i altres accessoris fins i tot els taps cecs i plaques identificatives dels locals subministrats.
- La prova d'estanquitat de la bateria de comptadors en presència de l'inspector del S.M.A. i (prèviament l'Acta d'Inspecció); anirà a compte del promotor de l'immoble l'execució del recinte de mesurament amb el seu albelló, beina i portes de tancament i, en el seu cas, la il·luminació elèctrica.

III.3.- L'emplaçament dels comptadors definitius sobre la bateria i el seu calibre es definirà en l-I-T que facilitarà el Servei. Aquestes dades hauran de ser tingudes en compte per l'instal·lador a efectes de muntatge i situació dels tubs ascendents o muntants. Com a norma general, i a efectes de determinació del nombre de comptadors, el Servei, tenint en compte les característiques de la xarxa, només autoritzarà subministrament directe des del comptador a aquells locals l'altura de col·locació màxima dels quals a l'immoble sigui la corresponent al primer pis. En els altres casos el subministrament s'haurà de realitzar a través de l'aljub amb algun sistema de reelevació, i es fixaran les reserves d'aigua en un mínim de 500 l. per habitatge i dia.

CAPÍTOL IV.- DEL SUBMINISTRAMENT I DE LES PÒLISSES D'ABONAMENT.

IV.1.- Les pòlisses d'abonament se subscriuran per terminis d'un any, termini que quedarà prorrogat automàticament i successivament d'any en any, quedant l'abonat obligat a comunicar el seu desig de donar per finalitzat el contracte de subministrament, abans de la data que hagi de causar baixa en el Servei, en el termini d'un mes.

IV.2.- El titular de la Pòlissa d'Abonament, haurà de ser necessàriament el que ho sigui de relació jurídica d'ocupació o propietat de l'immoble. Tota situació que no reuneixi aquesta condició es considerarà fraudulenta i, per tant, subjecta al tall del Servei sense perjudici de qualsevol altra mesura administrativa.

En les casos en què estigui constituïda la Comunitat de Propietaris, aquesta podrà subscriure una Pòlissa General d'Abonament.

IV.3.- Les Pòlisses Generals d'Abonament s'estendran per facilitar a l'usuari el servei de recaptació pel subministrament, i al Servei el seu control, motiu pel qual comportaran que la facturació de tants mínims o quotes de servei com habitatges, locals comercials i unitats susceptibles d'abonament se serveixin a través del mateix comptador.

IV.4.- Els abonats només podran utilitzar l'aigua per als usos per als quals hagi estat concedida i tampoc no la podran vendre ni cedir.

IV.5.- El Servei Municipal d'Aigua Potable, té per objecte satisfer les necessitats de la població urbana. Les concessions d'aigua per a usos industrials, piscines i jardins només es faran en el cas que les necessitats de proveïment de la població ho permetin. Quan l'Ajuntament ho consideri necessari i per

l'Òrgan Municipal competent, es podrà en qualsevol moment, rebaixar i fins i tot suspendre el servei per a usos industrials, jardins i piscines i altres usos no exclusivament domèstics, sense que per això l'Ajuntament contregui cap obligació, ja que en tot moment aquests serveis queden subordinats a les exigències del consum domèstic de la població.

En el cas que hi hagi restriccions en el subministrament, aquestes afectarien en primer lloc el subministrament per a usos d'esplai (piscines, jardins, etc) i seguidament els subministraments industrials.

No es consideraran explotació agrícola, a efectes de consum, els habitatges amb hort en el cas urbà, sinó que es consideraran jardins.

IV.6.- El subministrament d'aigua als abonats serà permanent. El Servei només podrà interrompre el subministrament en els casos següents:

- 1er.- Avaria a qualsevol de les instal·lacions del Servei que faci impossible el subministrament.
- 2on.- Pèrdua o disminució del cabal disponible que provoqui insuficiència de la dotació, acumulació o pressió de l'aigua.
- 3er.- Execució de les obres de reparació o millora de les instal·lacions que siguin necessàries per al perfeccionament de les condicions del propi subministrament.

El Servei comunicarà almenys amb dos dies d'anticipació, a través de la premsa, tauler d'anuncis o qualsevol altra mitjà de difusió segons la urgència del cas, la interrupció i l'horari per a les restriccions que s'imposin als abonats. Només en els casos de reconeguda urgència o força major podrà el Servei prescindir d'aquesta obligació de preavis. En tots els casos s'informarà la Conselleria de Comerç i Indústria.

IV.7.- El Servei està obligat a prendre totes les mesures necessàries per garantir el subministrament a l'altura del recinte de mesurament.

IV.8.- A efectes contractuals i de subministrament es distingeixen el comptador per a obres i el comptador definitiu.

a) Comptador per a obres. Com indica el seu nom, el comptador per a obres servirà únicament per realitzar l'obra, el termini d'validesa del contracte finalitzarà simultàniament amb el termini d'execució de les obres que fixi la llicència municipal. El seu emplaçament serà el que desitgi el peticionari en el lloc de l'obra que consideri convenient, podrà ser desplaçat del lloc sense que ho requereixi el bon funcionament de l'obra. La seva alimentació s'efectuarà a través de la "Clau de Registre".

En el cas d'edificis de nova planta, a construir sobre un solar resultant de l'enderrocament d'un immoble que ja disposava de presa, i per tal de no demorar l'inici de les obres per manca de subministrament d'aigua, s'admetrà la sol·licitud de comptador per a obres sobre la presa existent, sense que això pugui suposar un impediment per a la instal·lació de la presa i comptadors definitius en les condicions que defineix el present Reglament.

b) Comptador definitiu. S'entén per comptador definitiu aquell que s'utilitza per al subministrament d'algun local o locals de l'immoble una vegada l'obra està totalment acabada. Tots els comptadors definitius d'un immoble se centralitzaran a la corresponent Bateria de Comptadors, i per la seva instal·lació serà preceptiva la presentació al servei del Butlletí d'Instal·lacions d'Interiors de Subministrament d'Aigua degudament segellat per la Conselleria d'Indústria, acompanyat de l'acta de les proves de resistència i estanquitat. Així com la cèdula d'habitabilitat de cada vivenda o local.

La muntura del comptador definitiu consta del propi comptador, la clau de pas del comptador, clau de pas a l'abonat, vàlvula de retenció i clau de comprovació.



IV.9.- Els comptadors seran conservats pel Servei a compte de l'Abonat, i conforme a la quota aprovada per l'Ajuntament, el Servei els podrà sotmetre a totes les verificacions que consideri necessàries, efectuant-hi les reparacions que pertoquin i podrà obligar l'abonat a substituir-lo en el cas d'avaría irreparable, aquesta substitució anirà a càrrec de l'abonat.

En els casos en què s'evidenciïn en el comptador destrosses provocades expressament, la reparació serà a càrrec de l'abonat, el qual haurà de mantenir convenientment tancat el recinte de mesurament.

IV.10.- A partir del tub muntat posterior al comptador, l'abonat podrà distribuir aigua per al seu propi ús i fer executar els treballs a instal·ladors autoritzats per la Conselleria d'Indústria, sense intervenció del Servei en la mà d'obra i materials, el qual, no obstant això, haurà de donar la seva conformitat a la instal·lació.

La distribució interior de l'abonat estarà sotmesa a la inspecció del Servei, per tal de verificar en tot moment que ha estat construïda i es manté conforme a les Normes aprovades per l'Ajuntament i l'O.M. del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre de 1.975 (BOE) (13.01.1976).

L'Ajuntament podrà negar el subministrament fins que no es corregeixin les deficiències que hi hagi.

IV.11.- Les instal·lacions interiors que corresponen a cada Pòlissa d'Abonament no podran estar empalmades amb xarxa, canonada o distribució d'aigua d'altra procedència. Tampoc no es podrà empalmar amb la instal·lació procedent d'una altra Pòlissa d'Abonament, ni es podrà mesclar l'aigua del Servei amb una altra.

IV.12.- Els dipòsits receptors o reguladors es mantindran acuradament tancats, nets i desinfectats, i els dipòsits elevats estaran degudament coberts, l'abonat haurà de respondre de les possibles contaminacions per aquests dipòsits.

Igualment hauran d'estar dotats dels sistemes automàtics per evitar pèrdues d'aigua, encara que aquesta aigua hagi de ser registrada per un comptador anterior es considerarà la manca de cura en aquest aspecte com a perturbació del Servei.

IV.13.- Es prohibeix expressament el muntatge a qualsevol lloc de la instal·lació, de bombes o aparells que xuclin l'aigua que arriba a través de la presa. La seva existència donarà lloc al tall immediat del subministrament.

IV.14.- L'abonat no podrà subministrar a tercers, ni tan sols a títol gratuït, l'aigua objecte d'aquest contracte, sense autorització escrita del Servei Municipal.

Només en casos justificats s'atorgarà aquesta autorització, i sempre amb caràcter transitori i es donarà compte d'això a la Delegació d'Indústria.

Tampoc no podrà l'abonat, repartir, per comptador o grifó, l'aigua que doni a tercers, encara que aquests siguin els seus inquilins, ni cobrar d'ells la quantitat en forma de sobrepreu ni revenda llevat que hi estigui reglamentàriament autoritzat, en aquest cas haurà d'incoar l'oportú expedient a la Delegació d'Indústria, i s'haurà de sotmetre a totes les prescripcions legals.

IV.15.- L'elecció del tipus de comptador, el seu calibre i l'emplaçament, el fixarà el Servei Municipalitzat d'acord amb

les normes bàsiques d'instal·lacions interiors d'aigua, i tindrà en compte el mínim subscrit, el consum efectiu probable, el règim de la xarxa i les condicions de l'immoble que es vol proveir. Per si el consum real no guardàs la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador, aquest haurà de ser substituït per un altre de calibre adequat, s'obligarà l'abonat a satisfer les despeses que ocasioni l'operació.

IV.16.- L'abonat no podrà practicar operacions, o manipulacions que tendeixin a alterar el funcionament del comptador, en el sentit d'aconseguir que hi passi aigua sense que aquest marqui consum o marqui cabals inferiors als límits reglamentaris de tolerància. Aquestes manipulacions s'entenen al comptador, a les vàlvules de pas i al grifó de comprovació que l'acompanyen.

Entre aquestes operacions, queda especialment i concretament prohibida la instal·lació de claus de pas abans del dipòsit, si n'hi hagués, graduades o aforades, de manera que impedeixi el normal funcionament del comptador, i només es podran emprar, per evitar que els dipòsits arribin a vessar, vàlvules automàtiques de model oficialment aprovat. Les vàlvules automàtiques de la instal·lació han de ser d'obertura i tancament ràpid a l'objecte d'evitar que amb un tancament parcial d'aquestes vàlvules el cabal del servei estigui per sota de la despesa mínima d'arrancada del comptador o que aquest funcioni amb una errada major que la reglamentària.

Queda també prohibit emprar el grifó de comprovació i acoblar grups aspirants directament sobre el ramal sense haver-hi un dipòsit entre aquest i aquell, en el cas que l'abonat necessiti elevar l'aigua a altures superiors.

De les infraccions al que preceptua aquest capítol, el S.M.A. en farà responsable l'abonat.

IV.17.- Per poder garantir la prestació del servei amb les condicions que té encomanades el S.M.A., aquest podrà procedir, amb càrrec a l'abonat, a la renovació total o parcial de les preses que presentin defectes o avaries que impedeixin el seu correcte funcionament.

IV.18.- La facturació del consum s'ajustarà a la indicació del comptador, a aquest fi un empleat del Servei Municipalitzat, anotarà en el llibre de lectures corresponent, les indicacions de l'aparell.

IV.19.- Si el comptador s'ha aturat, o a causa del seu mal funcionament no es pot conèixer el consum efectuat, es facturarà el promig del consum dels tres mesos anteriors, o del mateix període de l'any anterior segons procedeixi.

IV.20.- Tant l'abonat com el Servei Municipalitzat, tenen dret a sol·licitar, en qualsevol moment, de la Delegació d'Indústria, la verificació dels comptadors mesuradors instal·lats, qualsevol que sigui el seu propietari. En el cas de mal funcionament de l'aparell, comprovat per la Delegació d'Indústria, es practicarà la liquidació corresponent de la forma establerta legalment.

CAPÍTOL V.- DEL RÈGIM JURÍDIC.

V.1.- El Servei està obligat a atendre el públic amb correcció i celeritat, i ha de procurar satisfer les necessitats dels abonats mitjançant l'atenció constant als problemes d'abastament i



distribució d'aigua, tant en la qualitat com en la quantitat de les aigües subministrades. Procurarà mantenir informats els abonats de les dificultats que els poguessin afectar, quan n'hi hagués, i de les solucions que pensi arbitrar per al millorament del Servei.

V.2.- Tota falta greu comesa en l'ús de l'aigua potable de proveïment municipal serà causa suficient per a la immediata interrupció del subministrament, després de l'autorització de la Conselleria de Comerç i Indústria, sens perjudici que els fets puguin constituir frau a la Hisenda Municipal.

V.3.- Constituiran falta greu els fets següents:

- 1r.- Destinar l'aigua a usos distints dels pactats.
- 2n.- Subministrar aigua a tercers, ja sigui gratuïtament o a títol onerós.
- 3r.- Impedir l'entrada del personal del Servei al lloc on es troben les instal·lacions, preses o comptadors de l'abonat, en hores normals de relació amb l'exterior.
- 4t.- Obrir o tancar les claus de registre o generals situades a la via pública sense causa justificada, estiguin o no precintades.
- 5è.- Alterar d'alguna forma el subministrament als altres abonats o el funcionament de la xarxa pública.
- 6è.- Manipular les instal·lacions per impedir que les comptadors registrin el cabal realment consumit.
- 7è.- Tenir pendent de pagament dos rebuts, a no ser que hi hagi una reclamació administrativa en curs, en aquest cas s'esperarà la seva resolució.
- 8è.- Desatendre els requeriments que l'Ajuntament dirigeixi als abonats per tal d'esmenar els defectes observats en la seva instal·lació, que hauran de ser atesos en el termini màxim de dos mesos, en el cas de no indicar-se altre termini.
- 9è.- Qualsevol acte i omissions que la legislació consideri faltes greus.

V.4.- Els fets o omissions que no siguin tan greus com els exposats a l'article anterior, seran sancionats per l'Alcaldia amb multes de la quantia que autoritzi la legislació del Règim Local.

V.5.- Els fets que puguin constituir frau donaran lloc a un expedient que es tramitarà conforme a les disposicions de la Legislació de Règim Local.

V.6.- Els fets que puguin constituir infracció penal, tal com trencament de precintes, la destrucció d'instal·lacions, la contaminació de les aigües i altres especificats en el Codi Penal es posaran en coneixement del Jutjat d'Instrucció.

V.7.- Tots els costos dels treballs de represa del subministrament aniran a càrrec de l'abonat, quan aquest s'hagi tallat per comissió de falta greu. En aquests casos, l'Ajuntament podrà disposar del dipòsit d'una fiança per la quantitat que es fixi.

V.8.- El Servei informará l'usuari dels detalls d'aquest Reglament, dels detalls de les tarifes i de tota mena de recursos i garanties que emparen els drets de l'usuari.

V.9.- Els propietaris dels habitatges i locals on s'efectuï el subministrament, seran en tot cas responsables solidaris de les faltes greus que poguessin cometre els inquilins, encara que fossin titulars de la Pòlissa d'Abonament.

V.10.- A les actes que s'estenguin com a conseqüència d'inspeccions, revisions o comprovacions, es farà constar:

- a) Motius que l'originen, indicant si es realitzen a instància de part, per disposició de l'Ajuntament, o per sol·licitud d'Organisme Oficial.
- b) Data i hora que es va efectuar la comprovació.
- c) Lloc o llocs on s'ha realitzat i resultats obtinguts, s'especificarà la seva relació amb les característiques normals.
- d) Abonats, sectors o zones afectades per deficiències del Servei.

CAPÍTOL VI.- DE LES DESPESES IMPOSABLES I ARBITRIS.

VI.1.- Si qualsevol de les parts volgués elevar a escriptura pública la Pòlissa-Contracte de subministrament d'aigua, les despeses d'aquesta, així com els impostos, contribucions, arbitris, taxes i exaccions de qualsevol tipus, creats o per crear, en favor de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi, guanyats tant per raó de la Pòlissa d'Abonament, com en ocasió del consum que s'efectuï sota aquesta, els seus annexos o incidències, aniran a compte de l'abonat, ja que el preu de l'aigua s'entén convingut amb caràcter líquid per l'Ajuntament.

CAPÍTOL VII.- DELS DANYS A TERCERS

VII.1.- L'abonat és responsable dels danys i perjudicis que amb motiu del subministrament es puguin produir a tercers, per desperfectes o anomalies a la xarxa general que li siguin imputables.

VII.2.- Les reclamacions, dubtes o interpretacions de les condicions de subministrament seran resoltes per la Conselleria de Comerç i Indústria, i podrà recórrer en recurs de reposició davant aquesta en el termini d'un mes.

Els recursos s'han de presentar a la Conselleria d'Indústria.

Independentment correspon als Tribunals de Justícia, a instància de la part interessada, intervenir en totes les qüestions pròpies de la seva jurisdicció.

CAPÍTOL VIII.- DE LA JURISDICCIO

VIII.1.- Tant l'abonat com l'Ajuntament quedaran sotmesos als jutges i tribunals amb jurisdicció a Balears, i renunciaran expressament a qualsevol altre fur.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Fins que subsisteixi l'actual organització administrativa municipal, les sol·licituds que segons el present reglament s'hagin de dirigir al Servei Municipal d'Aigües es presentaran davant el Registre General únic de l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL.

En tot el que no està previst en aquest Reglament, el Servei aplicarà les normes de la Llei de Règim Local, els seus reglaments, el reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia, IO.M. del Ministeri d'Indústria



del 9 de desembre de 1.975 (BOE 13.01.76) i tot el que reglamenta la Conselleria d'Indústria i Comerç, així com altres disposicions.

Són annexos a aquest Reglament, els següents:

Annex núm. 1: Documents, model núm. 1, 2, 3 i 4.

Annex núm. 2: Característiques tècniques de les preses:

2.1.- Definicions.

2.2.- Materials Normalitzats.

2.3.- Làmines explicatives de muntatge.

Annex núm. 3: Pòlissa d'Abonament al Servei.

Pollença, abril de 1988

DILIGÈNCIA: L'Ajuntament Ple de Pollença en sessió celebrada dia 25 d'abril de 1.989, aprovà definitivament el Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua potable de l'Ajuntament de Pollença.

Annex núm. 1: Documents, model núm. 1, 2, 3 i 4.

Annex núm. 2: Característiques tècniques de les preses

2.1.- Definicions

2.2.- Materials normalitzats

2.3.- Làmines explicatives de muntatge.

ANNEX NÚM. 2

Característiques tècniques de les preses.

2.1.- Definicions

2.1.1.- Presa

S'entén per presa el tram de canonada que enllaça la xarxa general de distribució amb el tub d'alimentació de l'immoble mitjançant la clau de registre. El tram esmentat haurà de ser totalment recte en el seu traçat en planta i quedarà definit per una perpendicular traçada des de l'eix del recinte de mesurament definitiu sobre la línia de separació entre les zones de domini públic (vial) i de domini privat (parcel·les o edificis).

El subministrament d'aigua a un immoble es realitzarà exclusivament amb una sola presa, que alimentarà tots els comptadors que sigui precís instal·lar, centralitzats a la bateria corresponent.

2.1.2.- Clau de Presa

La "Clau de Presa" es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre pas a la presa.

2.1.3.- Clau de Registre

La "Clau de Registre" està constituïda per una vàlvula de tancament esfèric situada a la via pública a 0,30 m. de la façana de l'immoble i a la unió de la presa amb el tub d'alimentació. S'allotja a una arqueta quadrada de 0,37 m. de llargària i 0,30 m. de fondària.

2.1.4.- Tub d'Alimentació

El tub d'alimentació és la canonada que enllaça la clau de registre amb la clau de pas de la bateria de comptadors. El seu traçat en planta ha de ser totalment recte i prolongació del traçat de la presa.

A ser possible quedarà visible en tot el seu recorregut (grapat al sostre del soterrani) i d'haver-hi inconvenients constructius per a això, quedarà enterrat, allotjat a una canalització de PVC de 160 m.m. de diàmetre, que disposarà

d'un registre en els seus extrems que permeti la inspecció i control de possibles fugues.

El diàmetre del tub d'alimentació serà definit pel Servei Municipalitzat en el seu Informe Tècnic, d'acord amb les normes bàsiques d'instal·lacions interiors d'aigua.

2.1.5.- Clau de pas a la bateria de comptadors.

La Clau de pas és una vàlvula de tancament esfèric situada a la unió de la presa amb el comptador general o la bateria de comptadors. El seu diàmetre serà de quaranta (40) mil·límetres per a columnes de fins a sis comptadors i de cinquanta (50) mil·límetres per a quadres de fins a dotze comptadors.

2.1.6.- Bateria de Comptadors.

La bateria de Comptadors està formada per un conjunt de tubs horitzontals i verticals que alimenten els comptadors, i serveixen de suport a aquests aparells i a les seves vàlvules.

Es normalitzen les bateries tipus columna amb capacitat màxima de 6 comptadors i les de tipus quadre amb capacitat màxima de 12 comptadors. El seu disseny queda suficientment explicat a les làmines que s'insereixen al final d'aquesta normativa. En tots els casos durà incorporat un manòmetre indicador de la pressió de Servei. Si fos necessària la instal·lació de més de 12 comptadors es muntaran, al mateix recinte de mesurament, els quadres i columnes que siguin necessaris i s'interconnectaran entre ells.

La instal·lació de bateries de comptadors requerirà prèviament l'autorització de la Conselleria d'Indústria i Comerç.

2.1.7.- Recinte de mesurament.

Es denomina recinte de mesurament l'armari on s'allotja la bateria de comptadors. Les seves dimensions varien, lògicament, segons el nombre de comptadors que hagi d'allotjar i el seu disseny queda explicat a les làmines que s'insereixen al final d'aquesta normativa.

En tots els casos la porta del recinte haurà de ser de dues fulles que, quan s'obran, deixin lliure tota l'amplària del quadre.

Se situaran a un lloc de fàcil accés i d'ús comú a l'immoble, al mur de tancament del solar o a l'entrada de l'edifici. El seu emplaçament es trobarà al nivell de la planta baixa, i les seves portes no podran obrir cap a rampes de garatges o llocs de pas de vehicles a no ser que hi hagi una vorera de protecció d'un metre d'ample com a mínim.

Les portes seran d'alumini o planxa de ferro galvanitzat en calent quan els recintes se situïn fora de l'edifici, i podran ser de qualsevol altre material quan se situïn a l'interior. En tots els casos disposaran de reixetes de ventilació i per al seu tancament s'utilitzarà el pany normalitzat del Servei Municipal.

Tots les recintes de mesurament estaran dotats d'un albelló directe a la claveguera amb gola de diàmetre 150 mm. i cota adequada, així com il·luminació elèctrica quan estiguin a l'interior de l'immoble.

Estaran separats d'altres dependències destinades a gas o electricitat.

Els paraments interiors dels recintes, que seran d'obra i de l'espessor suficient per admetre els elements de fixació de la bateria, s'acabaran amb un arredonat a base de morter de ciment Portland i dues mans de pintura blanca.



2.1.8.-Comptadors.

L'aparell comptador serà d'un sistema i model aprovat per l'Estat i el seu funcionament estarà verificat per la Conselleria d'Indústria. El seu diàmetre serà fixat pel Servei Municipal en el seu Informe Tècnic d'acord amb el consum previst segons les dades que faciliti el sol·licitant i les indicacions de l'apartat 1.5.4 de les Normes Bàsiques.

A efectes contractuals i de subministrament es distingeixen el comptador per a obres i el comptador definitiu.

2.1.9.- Tub ascendent o muntant.

És el tub que uneix la vàlvula de retenció situada a la sortida del comptador amb la instal·lació interior particular. Aquest

tub haurà de ser capaç de prendre la forma necessària per enllaçar la sortida del comptador amb la posició vertical. Aquests muntants es disposaran vists i grapats al parament interior del recinte de mesurament, de manera que el tram corb que ha d'enllaçar amb cada comptador vagi enfrontat amb aquest segons s'observa a les làmines corresponents d'aquesta Normativa.

L'instal·lador fixarà, en el tram horitzontal de cada un dels muntants i a lloc visible, una placa metàl·lica on anirà, gravada amb encuny, la designació dels locals o habitatges que hagi d'alimentar i el número d'ordre assignat al comptador a l'Informe Tècnic.

ANNEX NÚM. 1



AJUNTAMENT DE POLLENÇA
ILLES BALEARS
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
EMSER 2002 S.L.U.
C/ Sant Domingo, 31
Tel. Mugaçem 971 53 45 73 / Fax 971 53 15 16

MODEL Nº. 1

SOL·LICITUD DE PRESA D'AIGUA Nº. per a

Edifici de nova planta ☐ Edifici Existent ☐

Data

Peticionari Sr. D.N.I. nº.

Domicili c/. nº. Tel.

SITUACIÓ de la instal·lació nº.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

Edificis de nova planta	Edificis existents
☐ Data de la llicència d'obres	☐ Cèdula habitab. nº. data
☐ Termin d'execució mesos	☐ Rebut Contribució T.U. nº.
☐ Projectista	☐ Autorització propietari
☐ Instal·lador nº.	☐ Instal·lador nº.

COMPTADORS PREVISTES

Nº d'ordre	Per a subministrament	Situat a les plantes	Quantitat total d'aixetes que s'han d'alimentar	Consum diari total previst en m³
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nº d'ordre	Per a subministrament	Situat a les plantes	Quantitat total d'aixetes que s'han d'alimentar	Consum diari total previst en m³
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SISTEMES D'ALIMENTACIÓ

Són de subministrament directe als locals els comptadors nº.

El comptador nº. alimenta un aljub de m³ amb ☐ Grup de pressió

☐ Bombes elevadores a dipòsits de m³

El comptador nº. alimenta un aljub de m³ amb ☐ Grup de pressió

☐ Bombes elevadores a dipòsits de m³

PARTICULARITATS DE LA INSTAL·LACIÓ

Hi haurà fluxors ☒ Doncs la instal·lació s'ha d'efectuar d'acord amb el que assenyala el títol 4t de les Normes Bàsiques

☐

Hi haurà refrigerament ☒ Doncs la instal·lació seguirà l'establert al títol 3 de les Normes Bàsiques

☐

o condicionament d'aire emprant

aigua de la xarxa

(posar una ratlla damunt la resposta inadequada)

LOCALITZACIONS DE LA PRESA I RECINTE DE MESURAMENT: S'indiquen al pla de situació E: 1/1000 i de la planta baixa E: 1/50 que s'adjunten

COMPTADORS SOL·LICITATS

NOTA: Els comptadors definitius només es poden instal·lar en tenir la Cèdula d'habilitat i el Butlletí d'instal·lacions Interiors per a Subministrament d'Aigua subscrit per un Instal·lador Autoritzat i segellat per la Conselleria d'Indústria.



INFORME TÈCNIC

Dades de la xarxa: ☐ Hi ha xarxa de Ø m.m.
☐ Cal perllongament de m. amb Ø m.m.

Dades de la presa:

El tram de la presa entre la xarxa i la clau de registre serà de Ø

El tram de la presa entre la clau de registre i la bateria serà de Ø

Quadre de comptadors:

La situació dels comptadors en el quadre o columna i els diàmetres seran, segons el nº. d'ordre que ha rebut a la pàgina anterior, els següents:

BATERIA

Nº.	Ø	ABONAT	ABONAT	Ø	Nº.

Recinte de medicació:

L'emplaçament determinat al pla adjuntat és ☐ correcte
☐ incorrecte

- El sol.licitador haurà de dur a terme l'execució en el termini previst.
- Les dimensions interiors hauran de ser m. d'amplada per m. d'alçada per 0,40 m. de fons a 0,30 m. del trespol
- Al mig de la base del recinte se situarà un desguàs, l'embocadura del qual tindrà quinze centímetres (15 cm.) de diàmetre.
- Les portes de tancament seran de dos fulls, amb pany tipus GESA nº. 4 i encletxes de ventilació. Si el recinte de mesurament es col.loca fora de l'entrada, les portes seran d'alumini o de ferro galvanitzat en calent. Dins les entrades, podran ser de fusta i el recinte haurà de tenir enllumenat elèctric.

Omuntatge de la instal.lació:

- El tram de la presa des de la clau de registre fins a la bateria de comptadors i també la mateixa bateria i els seus accessoris, s'hauran de muntar amb materials normalitzats per un instal.lador autoritzat per la Conselleria d'Indústria, el qual, en haver fer la instal.lació i abans que entri en servei, sol.licitarà la corresponent inspecció del S.M.A.

Pressuposts:

Drets de la presa Euros
I.V.A. al 6% Euros
I.V.A. al 12% Euros
El pressupost de perllongament de la xarxa puja a Euros
El pressupost de la presa fins a la clau de registre, inclosa, puja a Euros
El pressupost de la instal.lació del comptador per a obres puja a Euros

TOTAL Euros

Pollença,de de 20.....

ASSABENTAT: El Sol.licitador,

Per EMSER 2002 S.L.U.



AJUNTAMENT DE POLLENÇA

ILLES BALEARS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS

EMSER 2002 S.L.U.

Tel. Magatzem 971 53 45 73

Fax 971 53 15 16

MODEL Nº. 2

Expedient nº.

Pollença, de de 200

Distingit Senyor,

El qui subscriu,
amb domicili al carrer tel.
Instal·lador Autoritzat nº. per la Conselleria d'Indústria, us
COMUNICA que, un cop feta la instal·lació interior per al subministrament d'aigua potable
de l'edifici situat al carrer nº.
el promotor del qual és el Sr.
SOL·LICITA la inspecció del recinte de mesurament i bateria de comptadors per a dia
del mes de a les hores; i per això us adjunta la Certificació
de les proves amb el segell de la Conselleria d'Indústria.

L'INSTAL·LADOR,



AJUNTAMENT DE POLLENÇA

ILLES BALEARS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS

EMSER 2002 S.L.U.

Tel. Magatzem 971 53 45 73

Fax 971 53 15 16

MODEL Nº. 3

Expedient nº.

ACTA D'INSPECCIÓ

A Pollença, dia de de 200

Sr. acompanyat pel

Sr. Instal·lador

autoritzat per la Conselleria d'Indústria amb el nº., ha procedit a inspeccionar els components de la instal·lació per al subministrament d'aigua potable a l'immoble situat al carrer nº.

i el titular de la qual és el Sr.

i hi ha observat el següent:

<u>COMPONENT</u>	<u>CORRECTE</u>	<u>INCORRECTE</u>
Tub d'alimentació	☐	☐
Clau d'alimentació amb els accessoris	☐	☐
Muntatge de la bateria	☐	☐
Tubs ascendents o muntants	☐	☐
Recinte de mesurament	☐	☐

Observacions:

.....

.....

.....

.....

.....

Per la qual cosa, es dona un termini de dies per a esmenar les deficiències indicades i es fixa el dia a les hores per a fer-ne una altra inspecció.

L'INSTAL·LADOR

Per EMSER 2002 S.L.U.



AJUNTAMENT DE POLLENÇA

ILLES BALEARS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS

EMSER 2002 S.L.U.

Tel. Magatzem 971 53 45 73

Fax 971 53 15 16

MODEL Nº. 4

Data

SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DEFINITIU
SOL·LICITUD MAJOR CALIBRE DE COMPTADOR☐
☐

Peticionari Sr. D.N.I. nº.
 Domicili c/. nº. tel.
 SITUACIÓ de la instal·lació

DADES .-El comptador que se sol·licita és per a l'alimentació de
 Situat a la planta amb un consum total diari estimat en m³.
 anterior
 La instal·lació del local a subministrar és a l'entrada en vigor de la Normativa aprovada per la
 posterior
 Conselleria d'Indústria, l'abril de 1983.

L'alimentació s'efectuarà ☐ directament des del comptador
☐ a través de la cisterna (l'aljub)
☐ des del comptador fins a dipòsits elevats

DOCUMENTACIÓ que exhibeix el peticionari de la qual n'acompanya una fotocòpia:

- a) ☐ Cèdula d'habilitat nº. amb data
 b) ☐ Certificat Municipal de fi d'obra amb data si s'escau
 c) ☐ Rebut de contribució Territorial Urbana nº. si s'escau
 d) ☐ Autorització del President de la Comunitat, si s'escau
 e) ☐ Acta de la Inspecció d'Instal·lació
 f) ☐ Darrer rebut del S.M.A., si s'escau
 g) ☐ Butlletí d'Instal·lacions Interiors per a subministrament d'Aigua segellat per la Conselleria d'Indústria.

EL PETICIONARI,

REBUT PER EMSER 2002 S.L.U.
(segell i signatura)**INFORME TÈCNIC**☐ No es pot accedir a la sol·licitud perquè:

- ☐ Les mesures del recinte de comptadors construït són insuficients, ja que han de ser d' 1,00 m.
 d'amplada x d'alçada i 0,40 de fons.
☐ L'emplaçament del recinte actual de comptadors no s'adapta a la Normativa vigent,
 per la qual cosa s'haurà d'habilitar un recinte nou amb unes dimensions d' 1,00 m.
 d'amplada per d'alçada, situat al

☐

☐ Es pot fer la instal·lació sol·licitada. El comptador serà de Ø
 m/m. i s'instal·larà al nº. del quadre.

El pressupost d'instal·lació de la bateria nova puja a Euros
 El pressupost de la instal·lació del comptador puja a Euros
 Rebut nº. TOTAL Euros

Pollença, de de 200

ASSABENTAT: El Peticionari,

Per EMSER 2002 S.L.U.



2.2.- Materials Normalitzats.

2.2.1.- Tubs de Presa i Alimentació

Seràn de polietilè de baixa densitat fabricats segons norma UNE 53.131 i 53.142 per a una pressió de treball de quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm^2) i compliran les normes ISO 3501, 3503 o 3549.

Els tubs hauran de dur impresa la seva marca i timbre, i es podrà exigir a l'instal·lador que acrediti que s'adaptin a les normes UNE i IJO que s'indiquen a l'encapçalament.

Les unions entre tubs i transicions a elements metàl·lics es realitzaran a base de "fittings" fabricats de llautó estampat de marca normalitzada pel Servei Municipal.

El seu diàmetre interior es definirà a l'informe tècnic d'acord amb les normes bàsiques d'instal·lacions interiors d'aigua.

2.2.2.- Claus de Presa, Registre, Alimentació i de bateries i Comptadors.

Seràn de tancament esfèric amb carcassa de llautó estampat i bolla massissa de llautó i daurades de premsaestopes del mateix material. Com a marques s'utilitzaran les normalitzades pel Servei Municipal.

2.2.3.- Vàlvules de retenció.

Seràn de tipus clapeta amb païda de Tefló o Novagom i carcassa de llautó amb rosca de femella (femella apta per a una pressió de prova de 20 Kg/cm^2). S'utilitzaran de marques normalitzades pel servei Municipal.

2.2.4.- Filtres

Seràn de tipus inclinat "Y" amb carcassa de llautó o bronze i rosca femella (femella apta per a una pressió de prova de 20 Kg/cm^2). El cartutx serà d'acer inoxidable 18/8 AISI 304 constituït per malla núm. 2 de les següents característiques:

Fil diàmetre mm.: 0,4

Llum malla mm.: 0,99

Malles per cm^2 : 52

2.2.5.- Bateria de Comptadors.

El tub i altres accessoris que formen la bateria de comptadors seràn de llautó de tres mil·límetres d'espessor mínima i prèviament a la seva instal·lació haurà d'haver estat sotmesa a una prova de pressió interior de 15 Kg/cm^2 .

Una vegada instal·lada en el seu emplaçament, serà inspeccionada pel Servei Municipal, el qual, si s'escau, percintarà tots els taps de les sortides que hauran estat prèviament muntats per a aquesta finalitat per l'instal·lador autoritzat.

Queda prohibida la manipulació dels precintes indicats a tota persona aliena al Servei Municipalitzat.

2.2.6.- Tubs ascendents o Muntants.

Els primers cinquanta (50) centímetres de tub ascendent o muntant, comptats des de la vàlvula de retenció instal·lada a continuació del comptador seràn de tub flexible de diàmetre igual o superior al del comptador i capaç de suportar una pressió interior de 15 Kg/cm^2 . La resta del tub podrà ser de qualsevol material dels que s'han definit a les "Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua".

2.2.7.- Dipòsits.


Els aljubs i dipòsits que s'hagin d'instal·lar amb motiu de sobreelevacions compliran el que disposen els apartats 1.6 i 2.2 de les Normes Bàsiques i en el cas dels aljubs per a edificis comunitaris, aquests seràn de la capacitat que requereixen les Vigents Ordenances Municipals d'Edificació fixades actualment en 500 litres per habitatge i dia.

Les vàlvules automàtiques que regulen l'entrada d'aigua al dipòsit o aljub hauran de ser d'obertura i tancament ràpid de tipus electromagnètic o mecànic, o qualsevol altre model aprovat per la Conselleria de Comerç i Indústria, això és per evitar que, amb un tancament parcial d'aquestes vàlvules, el cabal del Servei estigui per sota la despesa mínima d'arrancada del comptador o que aquest funcioni amb un error major del reglamentari.

2.2.8.- Manòmetres.


Seràn de carcassa metàl·lica d'acer inoxidable i capacitat de lectura de zero a deu atmosferes graduades d'una a una, de les marques normalitzades pel Servei Municipal.

2.1.- PRESA

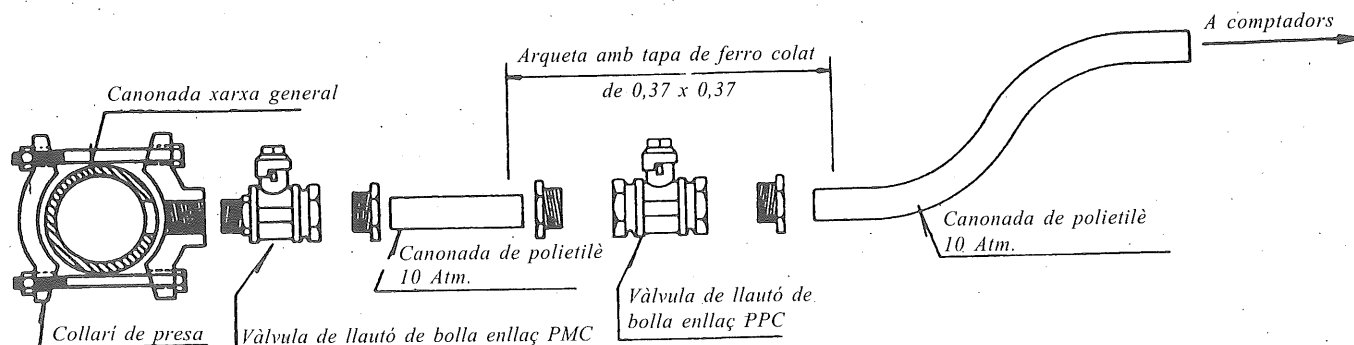




2.3 COLUMNA COMPTADORS. Entre 2 i 6 sortides

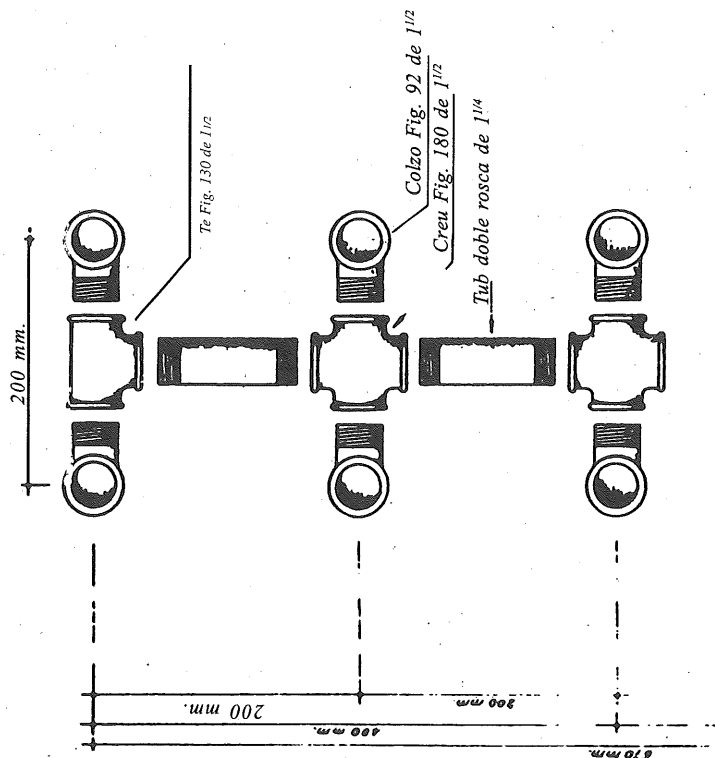


2.2 COMPTADOR DE 15 mm.Ø PER A OBRA O DEFINITIU PER A HABITATGE UNIFAMILIAR.

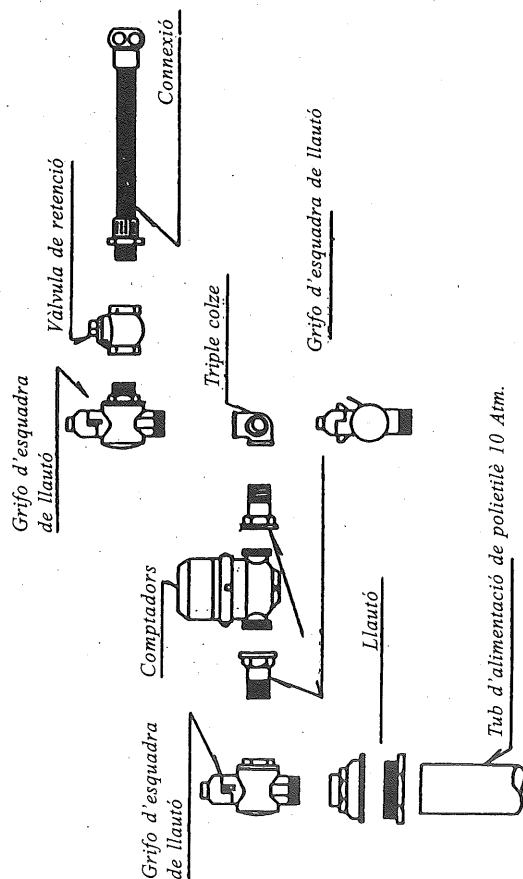




2.4 QUADRE DE COMPTADORS. Entre 8 i 12 sortides.

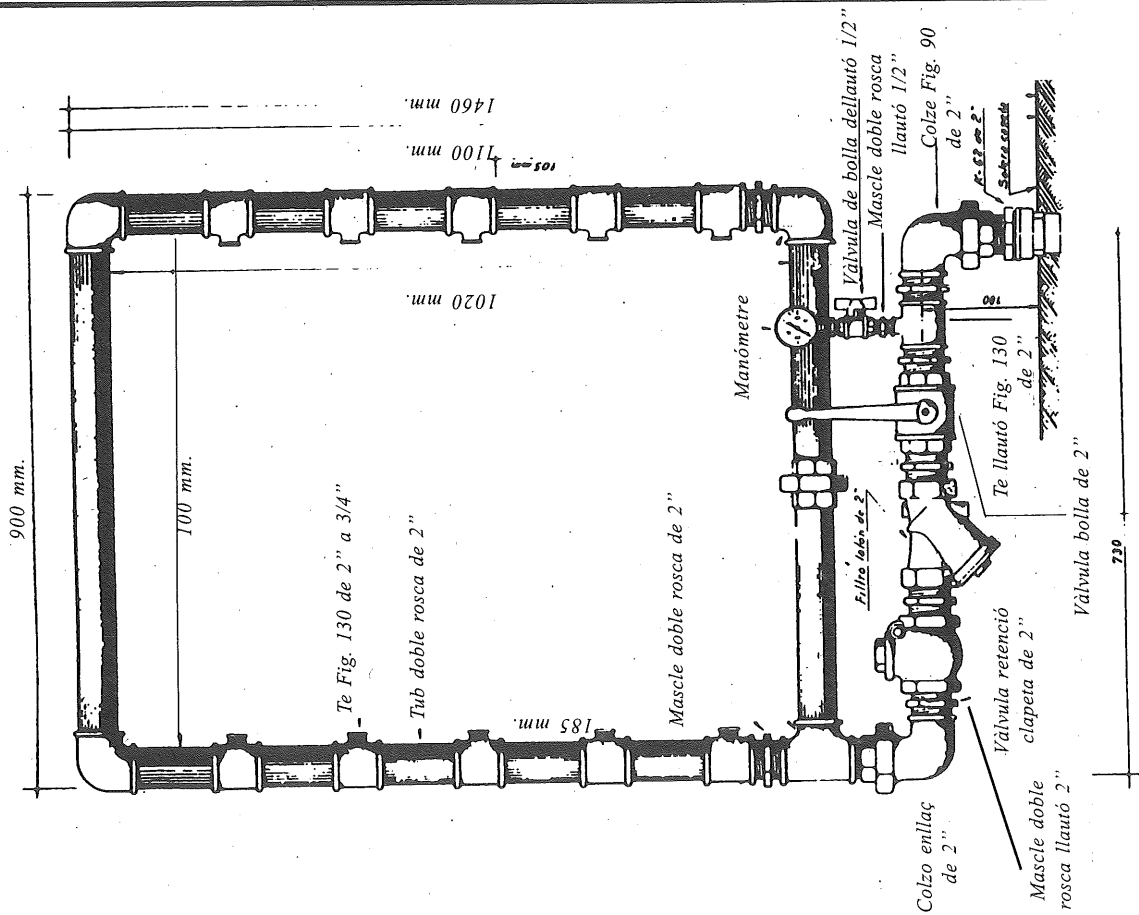


Juny 1989

2.5 RECINTES COMPTADORS

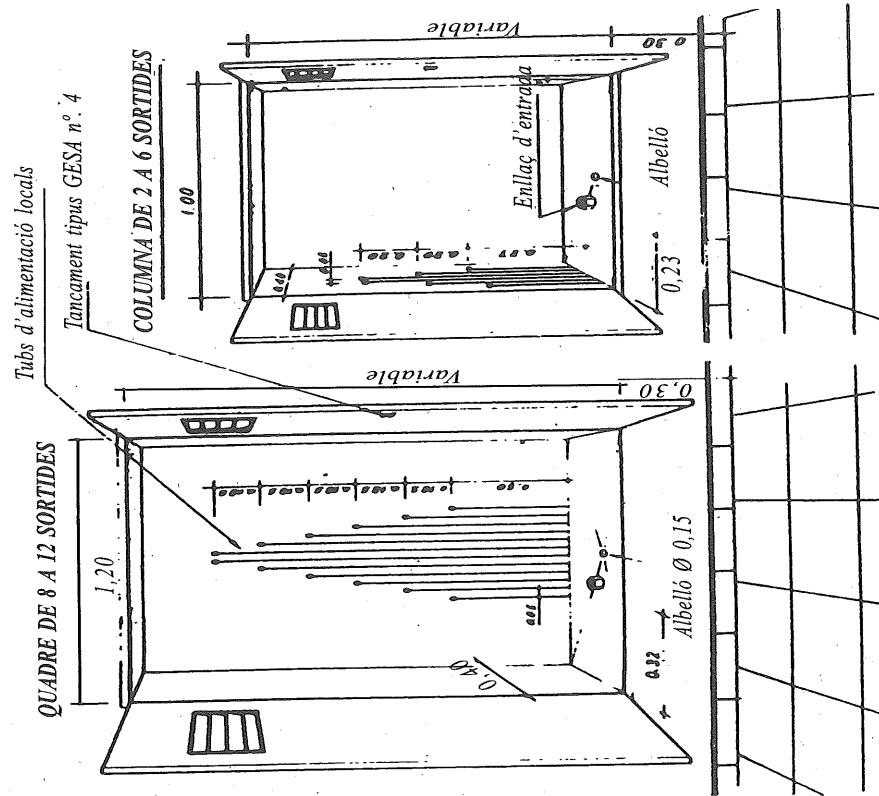


2.6 COMPTADORS DEFINITIUS

MUNTATGE COMPTADOR PER A $\left\{ \begin{array}{l} \text{COLUMNA} \\ \text{QUADRE excepte } \varnothing 15 \text{ mm.} \end{array} \right.$

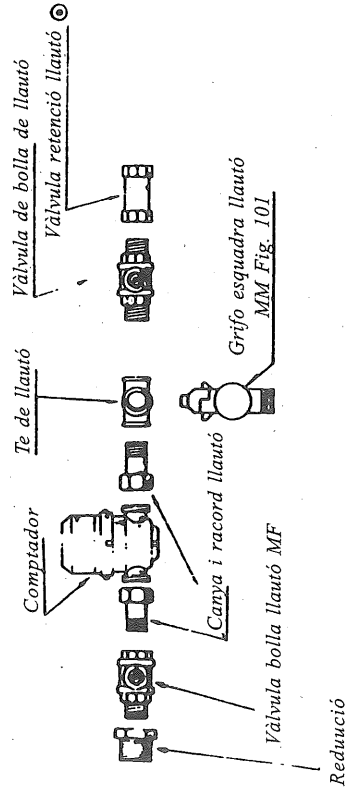

MUNTATGE COMPTADOR $\varnothing 15 \text{ mm. PER A QUADRE}$

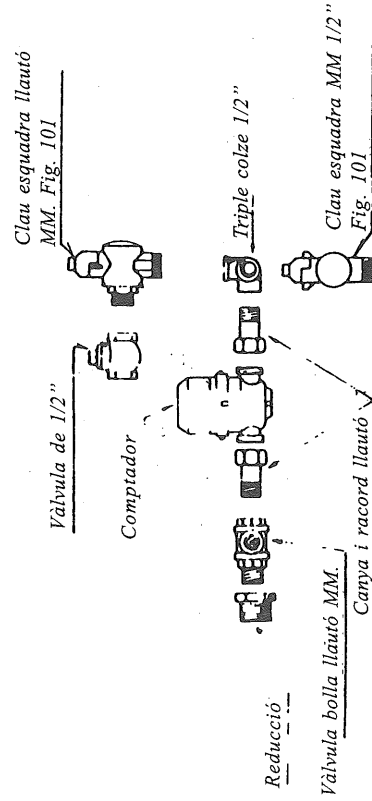

⊙ La vàlvula de retenció s'instal·larà únicament quan no existesqui una general a l'entrada del quadre o columna.

Al no expressat a l'actual reglament s'estarà al previst a l'O.M. 09. 12. 1975 Ministeri de Industria.
BOE 13. 01. 1976 "Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua".

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DE L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Num. 12003

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 7 d'abril de 2005, atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'exposició pública, s'entén aprovada definitivament i es fa pública als efectes corresponents la següent:

Primer.- Deixar sense efecte la taula de mides dels recintes i portes inclosa dins la làmina 2.5 Recintes Comptadors.

Segon.- Afegir una làmina 2.7 mides interiors dels recintes de comptadors:

2.7. MIDES INTERIORS DELS RECINTES DE COMPTADORS

RECINTES AMB COMPTADOR ÚNIC.

Nº Habitages i/o Locals	comptador	Mides interiors del Recinte de Comptador (cm.) amplada x alçada x fondària
Per 1 o 2 Habitages.	13mm.	45 x 45 x 30
De 3 a 7 Habitages.	15mm.	45 x 45 x 30
De 8 a 20 Habitages.	20mm.	100 x 60 x 40
De 21 a 35 Habitages.	25mm.	100 x 60 x 40
De 36 a 50 Habitages.	32mm.	100 x 60 x 40
De 51 a 100 Habitages.	40mm.	180 x 120 x 40
Més de 100 Habitages.	Consultar.	180 x 120 x 40

RECINTES AMB BATERIA DE COMPTADORS INDIVIDUALS:

Nº de sortides de la bateria	Mides Interiors del recinte de Comptadors (cm.) amplada x alçada x fondària
1	45 x 45 x 30
2	65 x 45 x 30
3	80 x 50 x 30
4	100 x 80 x 40
5 o 6	100 x 100 x 40
7 o 8	140 x 120 x 40
9 o 10	160 x 120 x 40
11 o 12	180 x 120 x 40
Més de 12	Consultar

Pollença, 22 de juny de 2005 El Batlle Joan Cerdà Rull